



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

Fire fighting equipment Since 1898

www.bocciolone.com



ST-918-02 · Rev.1

**Art.
918**

Dispositivo di prova e drenaggio impianto sprinkler
Test and drain valve for sprinkler system



SCHEDA TECNICA

TECHNICAL BULLETIN

Stabilimento ed uffici:
Via Indren, 2
Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC)
ITALY



1. DESCRIZIONE GENERALE

Dispositivo di prova e drenaggio impianto sprinkler, con manometro 0-25bar.

Codici relativi a questa scheda:

7116B.918—Attacco 1" BSPT orifizio 1/2" K80

7117B.918—Attacco 1" BSPT orifizio 3/4" K115

1. GENERAL DESCRIPTION


Test and drain valve for sprinkler system, with 0-25bar pressure gauge.

Codes relating to this data sheet:

7116B.918—Size 1" BSPT orifice 1/2" K80

7117B.918—Size 1" BSPT orifice 3/4" K115

2. COMPONENTI E DIMENSIONI

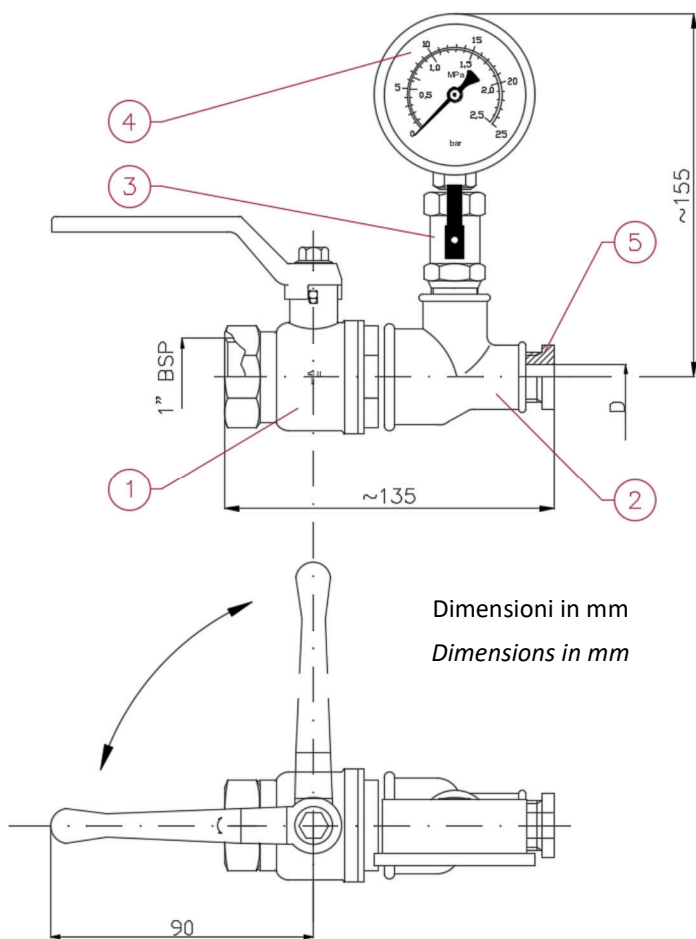

2. COMPONENTS AND DIMENSIONS

ID	Descr.	Mater.
1	Valvola a sfera 1" M/F Ball valve 1" M/F	Ottone cromato - Chromed brass
2	Tee ridotto Reducing Tee	Ghisa zincata - Galvanized cast iron
3	Valvola a sfera 1/4" M/F Ball valve 1/4" M/F	Ottone cromato - Chromed brass
4	Manometro - Pressure gauge	Cassa inox - Stain- less steel case
5	Ugello - Orifice	Ottone - Brass

COD. BOCCIOLONE	D	Coefficiente K K factor
7116B.918	11 mm	80
7117B.918	13,2 mm	115

Peso: ~1 kg
Weight: ~1 kg

Bocciolone Antincendio S.p.A. si riserva il diritto, continuando lo sviluppo del prodotto, di modificare design, materiali e specifiche senza preavviso
Bocciolone Antincendio S.p.A. reserves the right to change the design, materials and specifications without notice to continue product development

Tutti i diritti riservati—All rights reserved

Bocciolone Antincendio S.p.A.—Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra 13019 Varallo (VC) - ITALY
Tel.: 0163-568811 Fax: 0163-322022 - info@bocciolone.com